


# Resultados de la evaluación de niveles sonoros según R.D. 286/2006

<b>Medidas realizadas con Sonómetro</b>		<b>Banda (Hz) Nivel (dBA)</b>	
<b>RION NL-32 S.N. 00620181</b>		<b>LAeq</b>	<b>81</b>
Microphone UC-53A	No. 102905	12,5	24,4
Preamplifier NH-21	No. 04525	16	26,9
		20	21,6
<b>Configuraciones</b>		25	22,7
<b>Fecha</b> 4/22/08	<b>Hora</b> 19:25	31,5	23,4
<b>Duración</b> 15 min	<b>Aula</b> C 106	40	23,6
<b>Rango de medida</b> 30 - 120 dB		50	24,8
<b>Ponderación</b> Fast		63	32,1
<b>Nivel de criterio</b> 85 dB		80	41,5
<b>Tasa de cambio</b> 3 dB		100	53,2
<b>Formación instrumental</b>		125	64,5
Contrabajo - Jordi Caborrocas		160	63,6
		200	75,1
		250	72,8
		315	65,6
		400	69,7
		500	68,2
		630	70,5
		800	69,3
		1000	69,6
		1250	68,6
		1600	65,9
		2000	63,0
<b>Niveles dBA</b>		2500	56,7
<b>Leq</b> <b>89,2</b>	<b>L5</b> 94,5	3150	51,9
<b>Lmax</b> 103,5	<b>L10</b> 92,8	4000	50,2
<b>Lmin</b> 48,3	<b>L50</b> 86,8	5000	45,5
<b>LCpeak</b> 108,7	<b>L90</b> 77,3	6300	41,9
	<b>L95</b> 64,5	8000	36,5
		10000	32,0
<b>Dosis acumulada</b>	8,2%	12500	29,2
<b>Limite exposición</b>	<b>182 min.</b>	16000	28,2



## Observaciones

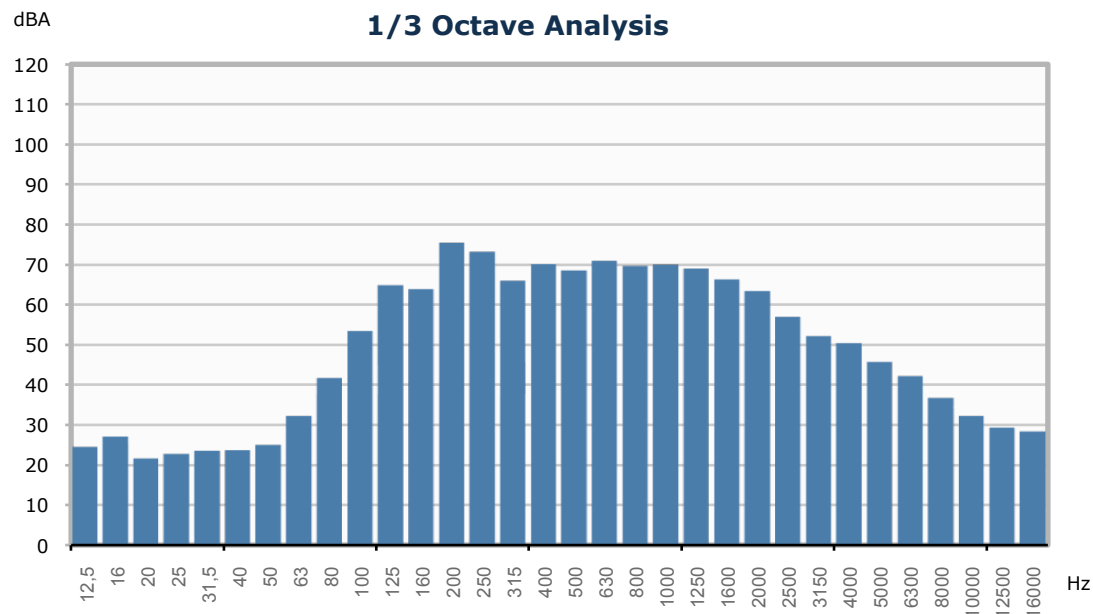