


Resultados de la evaluación de niveles sonoros según R.D. 286/2006

Medidas realizadas con Sonómetro RION NL-32 S.N. 00620181		Banda (Hz) Nivel (dBA)	
		LAeq	100
Microphone UC-53A	No. 102905	12,5	43,6
Preamplifier NH-21	No. 04525	16	47,4
		20	39,4
Configuraciones		25	40,8
Fecha 4/29/08	Hora 18:07	31,5	43,5
Duración 15 min	Aula A 321	40	43,1
Rango de medida 60 - 140 dB		50	53,0
Ponderación Fast		63	62,1
Nivel de criterio 85 dB		80	68,2
Tasa de cambio 3 dB		100	82,7
Formación instrumental		125	79,5
Set-up percusión - Mario García		160	79,7
		200	86,7
		250	92,3
		315	89,8
		400	88,9
		500	91,7
		630	89,4
Repertorio		800	88,0
Inspirations Diabolique - M. Tagawa		1000	85,6
		1250	86,6
		1600	86,4
		2000	83,2
Niveles dBA		2500	82,4
Leq 99,9	L5 104,7	3150	80,7
Lmax 112	L10 103,2	4000	78,8
Lmin 38,3	L50 98,1	5000	77,0
LCpeak 132,1	L90 82,9	6300	73,7
	L95 63,8	8000	70,1
		10000	65,9
Dosis acumulada	97,7%	12500	61,2
Limite exposición	15 min.	16000	54,9

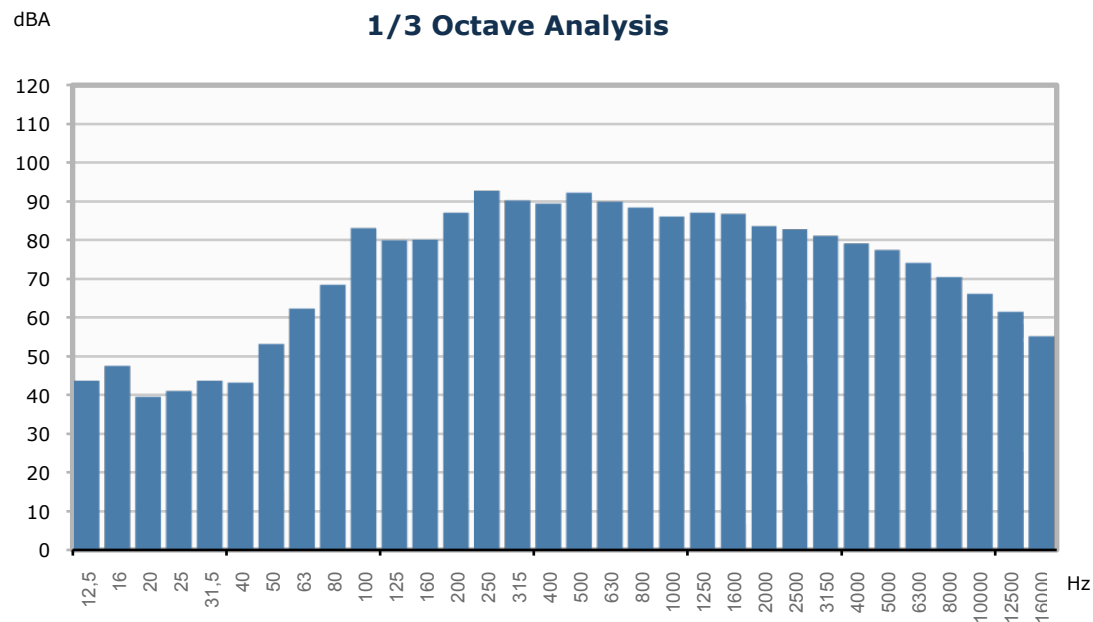

Observaciones

El alumno estudia contapones -15dB de GAES.

