


Resultados de la evaluación de niveles sonoros según R.D. 286/2006

Medidas realizadas con Sonómetro RION NL-32 S.N. 00620181		Banda (Hz) Nivel (dBA)	
		LAeq	97,4
Microphone UC-53A	No. 102905	12,5	24,1
Preamplifier NH-21	No. 04525	16	27,1
		20	20,1
Configuraciones		25	21,5
Fecha 4/23/08	Hora 13:15	31,5	22,6
Duración 15 min	Aula C 114	40	24,1
Rango de medida 30 - 120 dB		50	24,8
Ponderación Fast		63	27,6
Nivel de criterio 85 dB		80	27,1
Tasa de cambio 3 dB		100	27,1
Formación instrumental		125	31,5
Saxo Alt - Marc Palet		160	53,0
		200	69,0
		250	74,2
		315	77,1
		400	87,9
		500	89,2
		630	86,1
		800	86,1
		1000	91,5
		1250	86,6
		1600	86,2
		2000	86,8
Niveles dBA		2500	82,9
Leq 98,1	L5 102,9	3150	76,9
Lmax 108,4	L10 101,7	4000	73,9
Lmin 39,2	L50 96,8	5000	71,8
LCpeak 117	L90 68,8	6300	63,3
	L95 53	8000	58,1
		10000	52,0
Dosis acumulada	64,5%	12500	48,5
Limite exposición	23 min.	16000	44,9



Observaciones

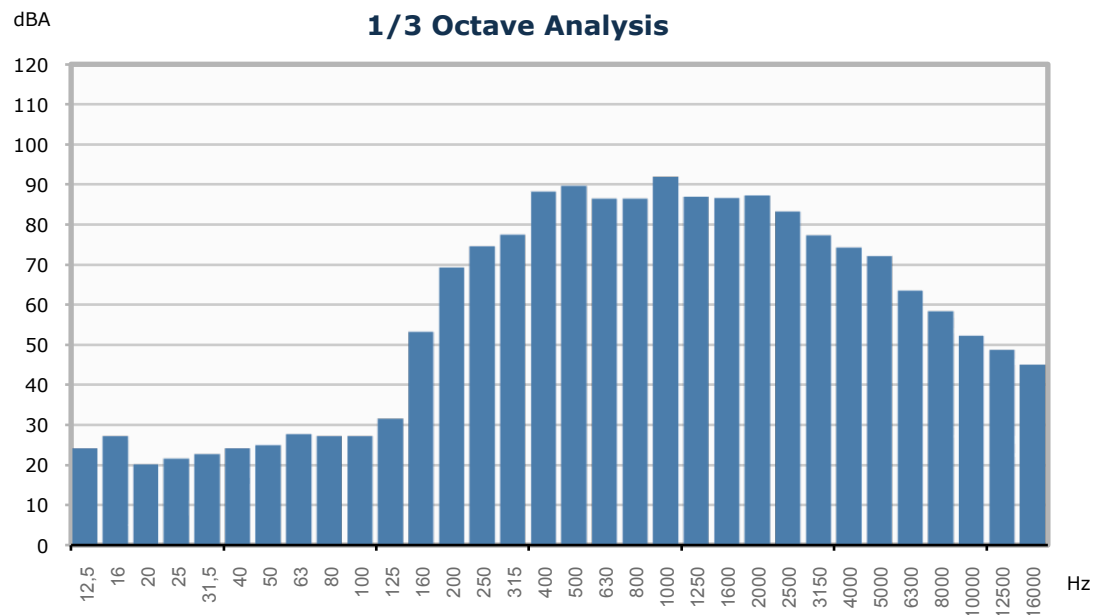