


# Resultados de la evaluación de niveles sonoros según R.D. 286/2006

Medidas realizadas con Sonómetro RION NL-32 S.N. 00620181		Banda (Hz) Nivel (dBA)	
		<b>LAeq</b>	<b>95,1</b>
Microphone UC-53A	No. 102905	12,5	24,1
Preamplifier NH-21	No. 04525	16	27,0
		20	20,0
<b>Configuraciones</b>		25	20,9
<b>Fecha</b> 4/24/08	<b>Hora</b> 18:52	31,5	22,3
<b>Duración</b> 15 min	<b>Aula</b> C 104	40	22,7
<b>Rango de medida</b> 30 - 120 dB		50	24,4
<b>Ponderación</b> Fast		63	27,4
<b>Nivel de criterio</b> 85 dB		80	20,4
<b>Tasa de cambio</b> 3 dB		100	23,0
<b>Formación instrumental</b>		125	25,6
Tenora - Conrad Dalmau		160	39,0
		200	51,2
		250	64,6
		315	66,9
		400	71,8
		500	75,6
		630	78,6
		800	83,7
		1000	85,4
		1250	89,0
		1600	85,1
		2000	81,7
		2500	86,2
<b>Leq</b> <b>94,8</b>	<b>L5</b> 100,3	3150	86,9
<b>Lmax</b> 105,4	<b>L10</b> 99,1	4000	83,0
<b>Lmin</b> 22,1	<b>L50</b> 93	5000	75,0
<b>LCpeak</b> 113,6	<b>L90</b> 32,4	6300	67,2
	<b>L95</b> 26,3	8000	60,9
		10000	51,3
<b>Dosis acumulada</b>	30,1%	12500	46,9
<b>Limite exposición</b>	<b>50 min.</b>	16000	43,2



## Observaciones

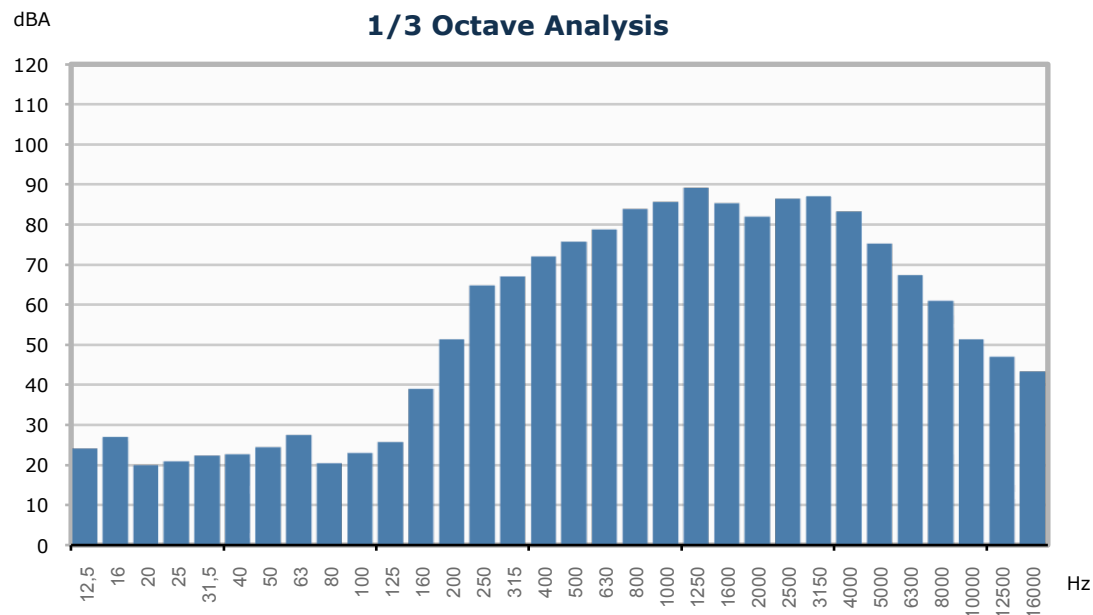